


АРИУТГАХ ТАТУУРГА



Чөлөөт бүсэд бохирын түрэлтэд станц 2 ширхэг, хоногт 3040 м³ хүчин чадалтай бохирын цэвэрлэх байгууламж, даралттай шугам 3 км, өөрийн урсгалын бохирын шугам 2 км, 13.6 км бохир усны шугам болон 9.8 км цэвэрлэгдсэн усны шугамын ажлыг гүйцэтгэж Улсын комисст хүлээлгэн өгөв.

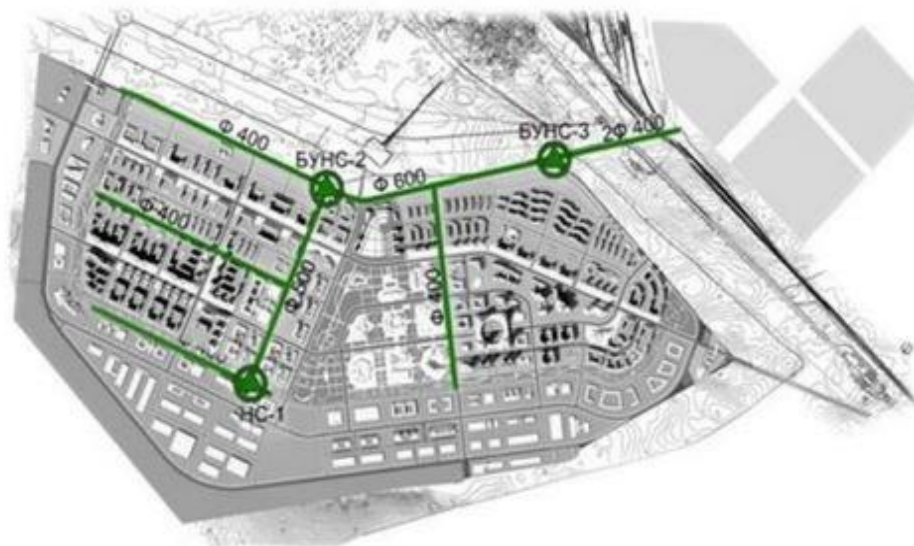